

PATVIRTINTA  
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo  
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos  
Gaisrinių tyrimų centro viršininko  
2017 m. birželio 29 d.  
įsakymu Nr. 1-43

## STATYBOS PRODUKTO IR GAISRINĖS ĮRANGOS ATITIKTIES ŽENKLO NAUDOJIMO APRAŠAS

### I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Statybos produkto ir gaisrinės įrangos atitikties ženklo naudojimo aprašas (toliau – Aprašas) nustato statybos produkto ir gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos, priešgaisrinių priemonių ir įrenginių, gaisrų gesinimo medžiagų, gaisrinės saugos ženklų (toliau – gaisrinė įranga) atitikties ženklo (toliau – GĮAŽ) naudojimo tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos standartu LST 1212:1992 „Atitikties sertifikavimo ženklas. Forma, matmenys ir techniniai reikalavimai“ ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 407 „Dėl Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių atitikties įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymo, Lietuvos standarto LST 1212:1992 ir Taisyklių apibrėžimus.

4. Statybos produkto ir gaisrinės įrangos atitikties ženklo formą bei matmenis apibrėžia Lietuvos standartas LST 1212:1992 ir šis Aprašas.

5. GĮAŽ turi būti ženklinamas statybos produktas ir gaisrinė įranga, kurios atitiktis buvo įvertinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro (toliau – Centras), išduotas statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo atitikties sertifikatas arba gaisrinės įrangos atitikties sertifikatas, liudijantis, kad statybos produktas ar gaisrinė įranga atitinka techninės specifikacijos esmines charakteristikas pagal naudojimo paskirtį ar privalomuosius saugos reikalavimus, ir pasirašyta statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo priežiūros sutartis ar gaisrinės įrangos atitikties priežiūros sutartis.

6. Ženklinimas GĮAŽ nepakeičia „CE“ atitikties ženklo, patvirtinančio, kad statybos produkto esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį ar gaisrinės įrangos privalomieji saugos reikalavimai atitinka darnųjų standartų reikalavimus, o atitiktį įvertino (jei būtina) paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos.

7. Šis Aprašas yra skirtas Centru ir tiekėjams (pareiškėjams), pasirašiusiems statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo priežiūros ar gaisrinės įrangos atitikties priežiūros sutartį su Centru.

### II. ŠALIŲ PAREIGOS IR TEISĖS

8. Tiekėjas (pareiškėjas) statybos produktą ar gaisrinę įrangą, kuriems yra išduotas Centro eksploatacinių savybių pastovumo atitikties sertifikatas (atitikties sertifikatas), ženklina GĮAŽ.

9. Tiekėjas (pareiškėjas), ženklindamas statybos produktą ar gaisrinę įrangą GĮAŽ, ir Centras, atlikdamas GĮAŽ naudojimo priežiūrą, privalo vadovautis statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo priežiūros ar gaisrinės įrangos atitikties priežiūros sutartimi.

### III. ŽENKLINIMO GĮAŽ TVARKA

10. GĮAŽ yra sudarytas iš dviejų dalių: atitikties sertifikavimo ženklo pagal Lietuvos standartą LST 1212:1992 ir Centro nustatyto originalaus ženklo.

11. Centras nustatė šiuos statybos produkto ir gaisrinės įrangos atitikties ženklus:

11.1. GĮAŽ-01 skirtas statybos produktui ar gaisrinei įrangai, priskirtam Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos reglamentuojamoje veiklos srityje ar gaisrinei įrangai, priskirtai Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reglamentuojamoje veiklos srityje ir atitinkančiai esmines charakteristikas pagal naudojimo paskirtį ar privalomuosius saugos reikalavimus (1 priedas);

11.2. GĮAŽ-02 skirtas statybos produktui ar gaisrinei įrangai, kurios atitiktis vertinama nereglamentuojamoje veiklos srityje (2 priedas).

12. GĮAŽ ir ženklinimo reikalavimus (kokie dokumentai ir statybos produktai ar gaisrinė įranga ženklinami, ženklinimo vieta, ženklo dydis ir matmenys, spalva, ženklinimo būdai) nustato Lietuvos standartas LST 1212:1992.

13. Tikslius GĮAŽ matmenis ir dydį nustato tiekėjas (pareiškėjas), laikydamasis Lietuvos standarto LST 1212:1992 reikalavimų ir 1 bei 2 prieduose nurodytų proporcijų. GĮAŽ turi būti aiškiai matomas, įskaitomas ir išlikti per produkto eksploatacinį laiką.


#### IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

13. Už Apraše įteisintos tvarkos pažeidimus tiekėjas (pareiškėjas) ir Centras atsako Taisyklėse nustatyta tvarka.

14. Ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


---

Statybos produkto ar gaisrinės įrangos  
atitikties ženklo naudojimo aprašo  
priedas Nr. 1

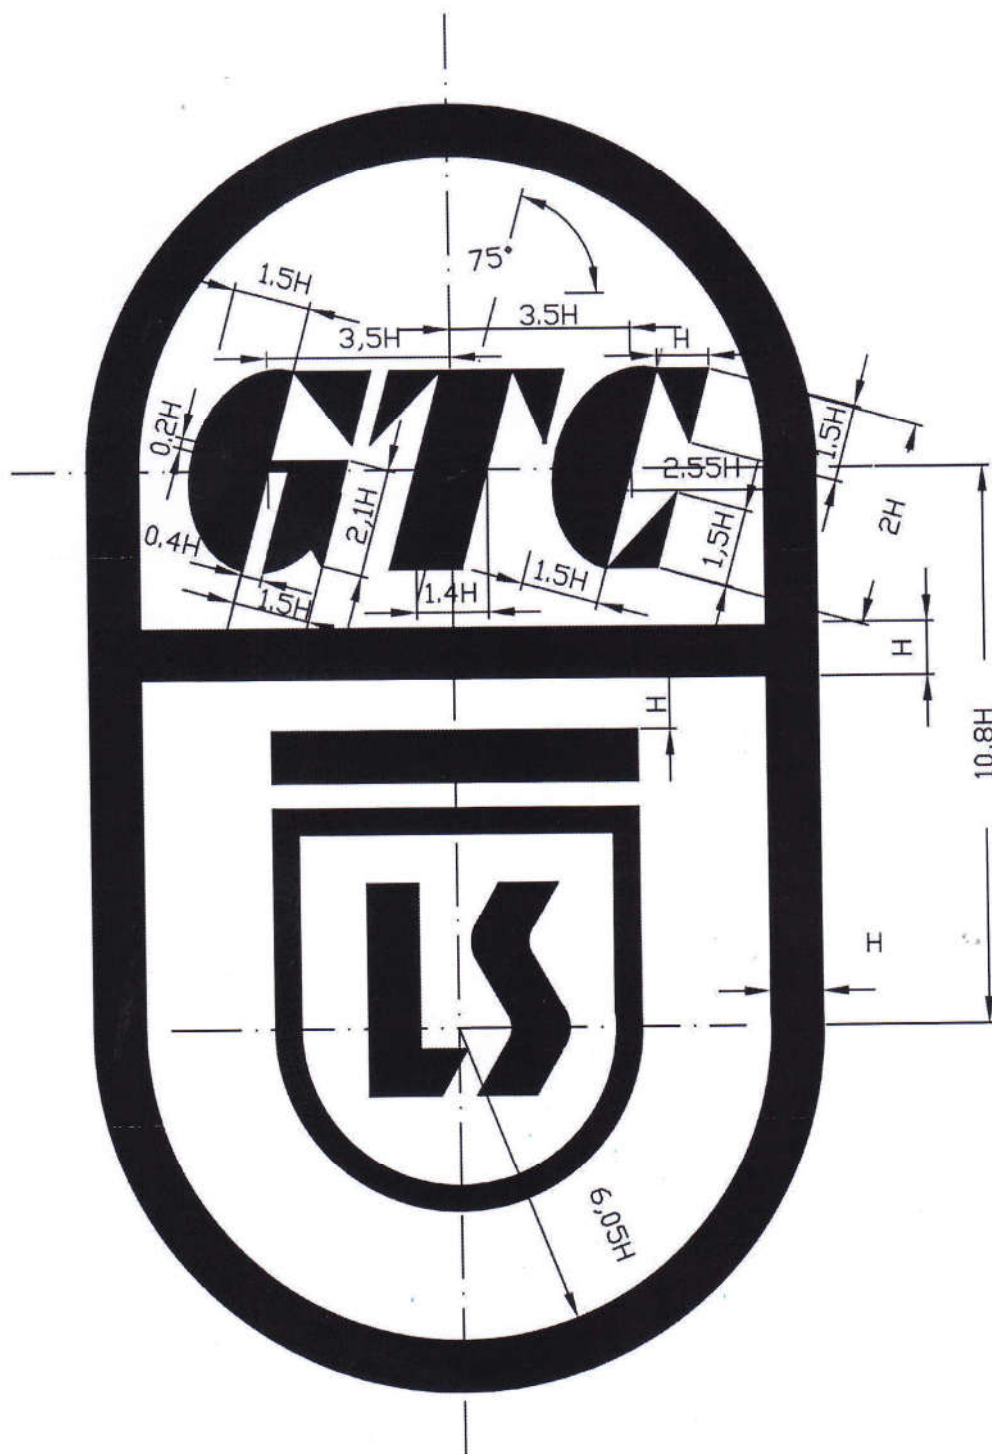

1 paveikslas. Reglamentuojamoje veiklos srityje statybos produkto ar gaisrinės įrangos, atitinkančių privalomuosius saugos reikalavimus, atitikties ženklas

Statybos produkto ar gaisrinės įrangos  
atitikties ženklo naudojimo aprašo  
priedas Nr. 2

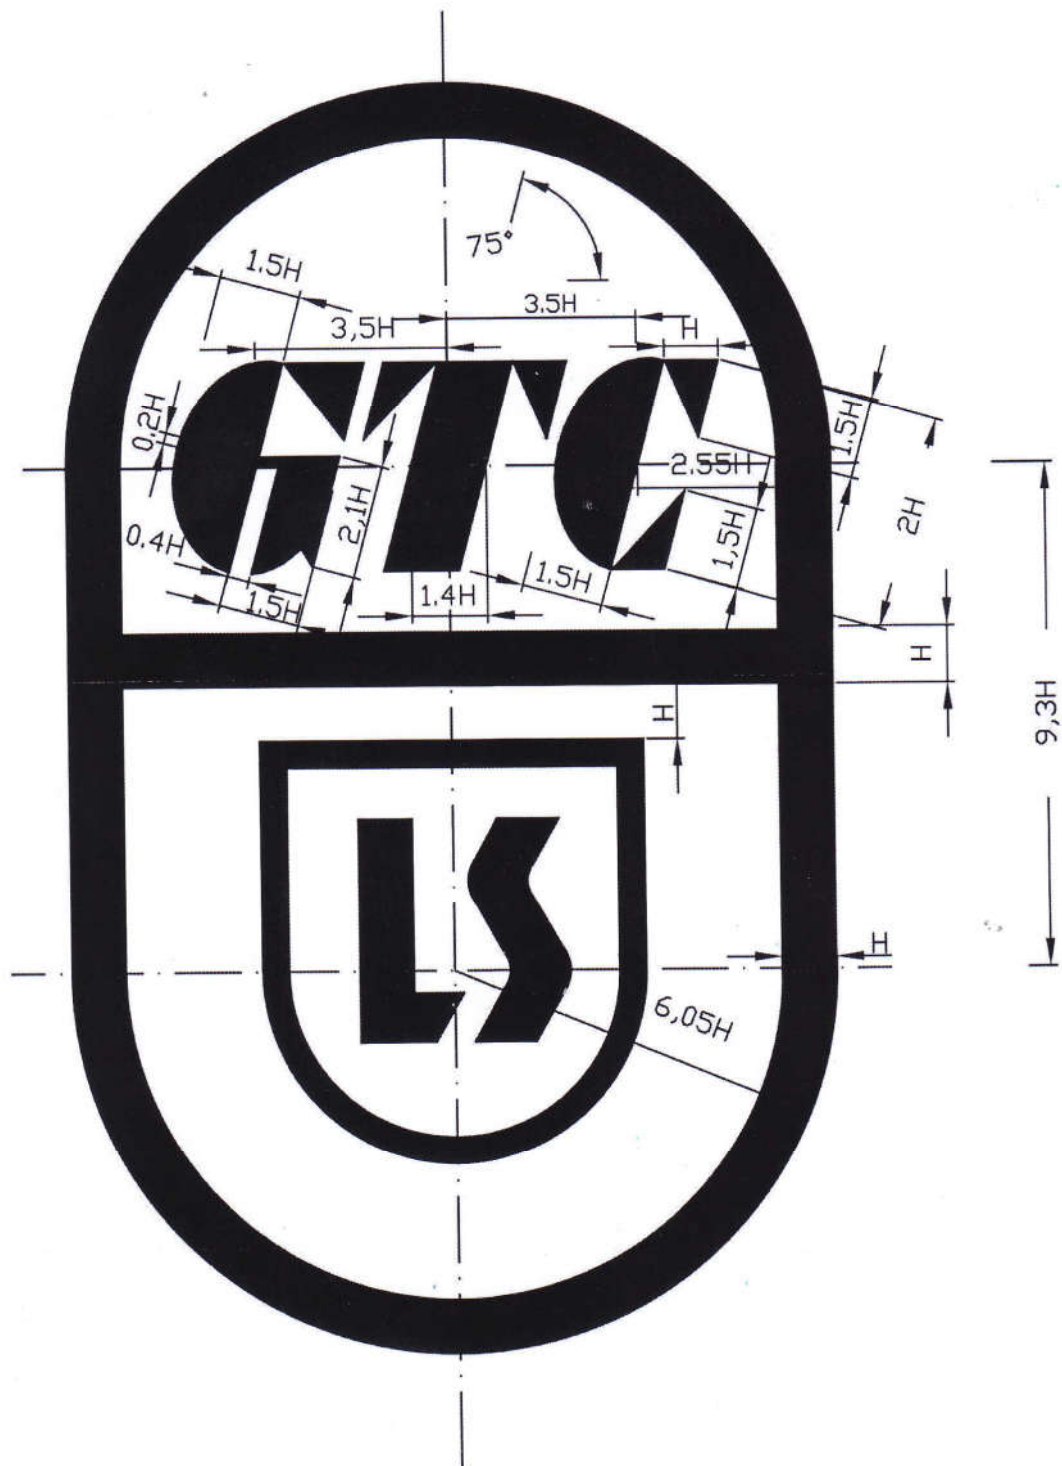

2 paveikslas. Nereglamentuojamoje veiklos srityje statybos produkto ar gaisrinės įrangos atitikties ženklas.